



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010307143625

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
NM20-225S, NM20-250S, DZ20Y-225, DZ20Y-250; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年12月26日 有效期至：2023年12月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010307143625

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1318, Binhai No.2 Avenue, Economic and Technical Development Zone, Wenzhou City,
Zhejiang Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit Breaker
NM20-225S, NM20-250S, DZ20Y-225, DZ20Y-250; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Dec.26,2018

Valid until: Dec.26,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up
inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: 2018010307143625

纸 号: 2206061

NM20-225S, NM20-250S, DZ20Y-225, DZ20Y-250;

Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC380V/AC400V;

In(NM20-225S, DZ20Y-225): 125A, 150A, 160A, 180A, 200A, 225A;

In(NM20-250S, DZ20Y-250): 125A, 150A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Icu=25kA, Ics=19kA;

使用类别:A类; 脱扣级别:20(电动机保护用适用);

极数:3P; 适用于隔离;

配用的辅助触头: 型号:AX:2NO2NC;

Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:3A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V, Ie:0.26A;

DC-13:Ue:DC220V, Ie:0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:型号:MD; Us:AC220V/AC230V, AC380V/AC400V;

欠压脱扣器:型号:UVT; Us:AC220V/AC230V, AC380V/AC400V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页


证书编号: 2018010307143625

纸 号: 2206061

型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

1)NM20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义

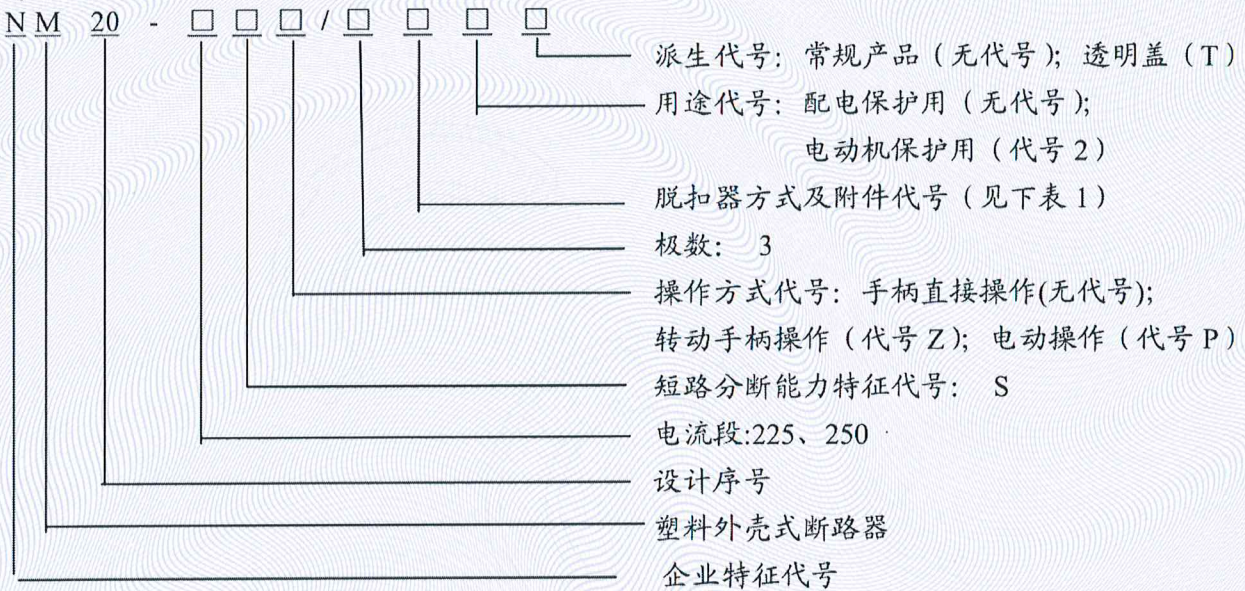

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号：2018010307143625

纸 号：2206061

2)DZ20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义

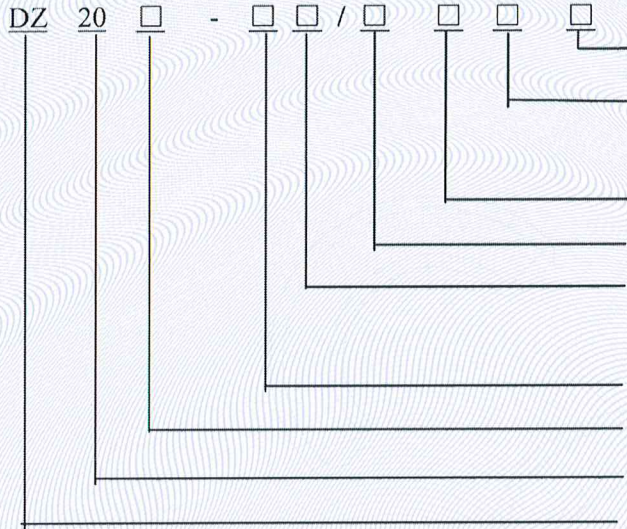

派生代号：常规产品（无代号）；透明盖（T）

用途代号：配电保护用（无代号）；

电动机保护用（代号 2）

脱扣器方式及附件代号（见下表 1）

极数： 3

操作方式代号：手柄直接操作（无代号）；

转动手柄操作（代号 Z）；电动操作（代号 P）

电流段：225、250

短路分断能力特征代号：Y

设计序号

塑料外壳式断路器

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号：2018010307143625

纸 号：2206061

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240	340
分励脱扣器、欠压脱扣器	250	350
二组辅助触头	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218	318
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248	348
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378

注： 200 表示瞬时脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
300 表示热动和电磁脱扣器本体。

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠



中国质量认证中心